


[illegible]


1. Mēģisls skatīt kopā ar griezum 7-7.
2. Piekāto un iekāto griešus augšma alizmas precizitamas pēc ventilācijas izbīves.
3. Konstruktīvo mēģu izbīves saskāpā ar BK sadalīj.
4. Tvaika izolācijas plēves savienojuma vietas veikojams pārklājumus vismaz 150mm, kas sadalījums ar materiālu atbilstošu plēvēntu.
5. Jebkādas izmaiņas, vai atkāpes no tehniskā projekta saskāpējuma ar arhitektu un pastatījtu.

---



*PIEZIMES*



MEZGLS 11a



*MEZGLS 11*

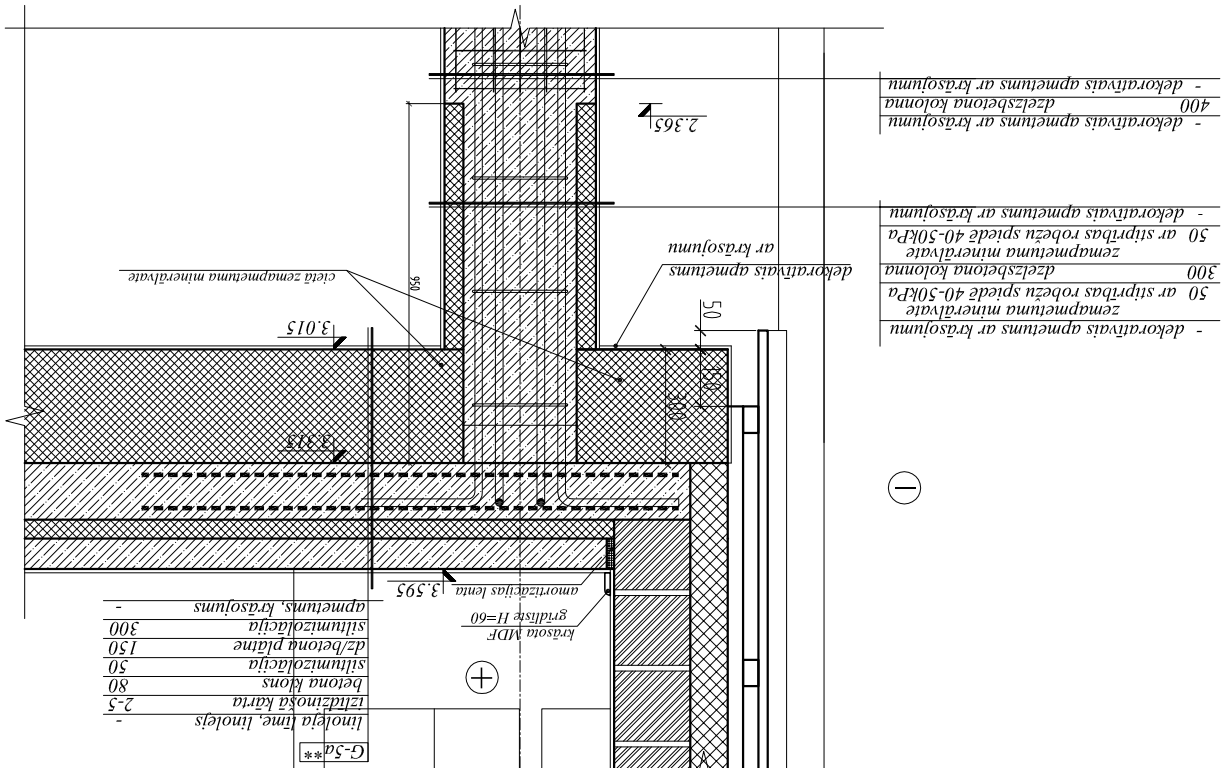

---

MEZGLS 9