
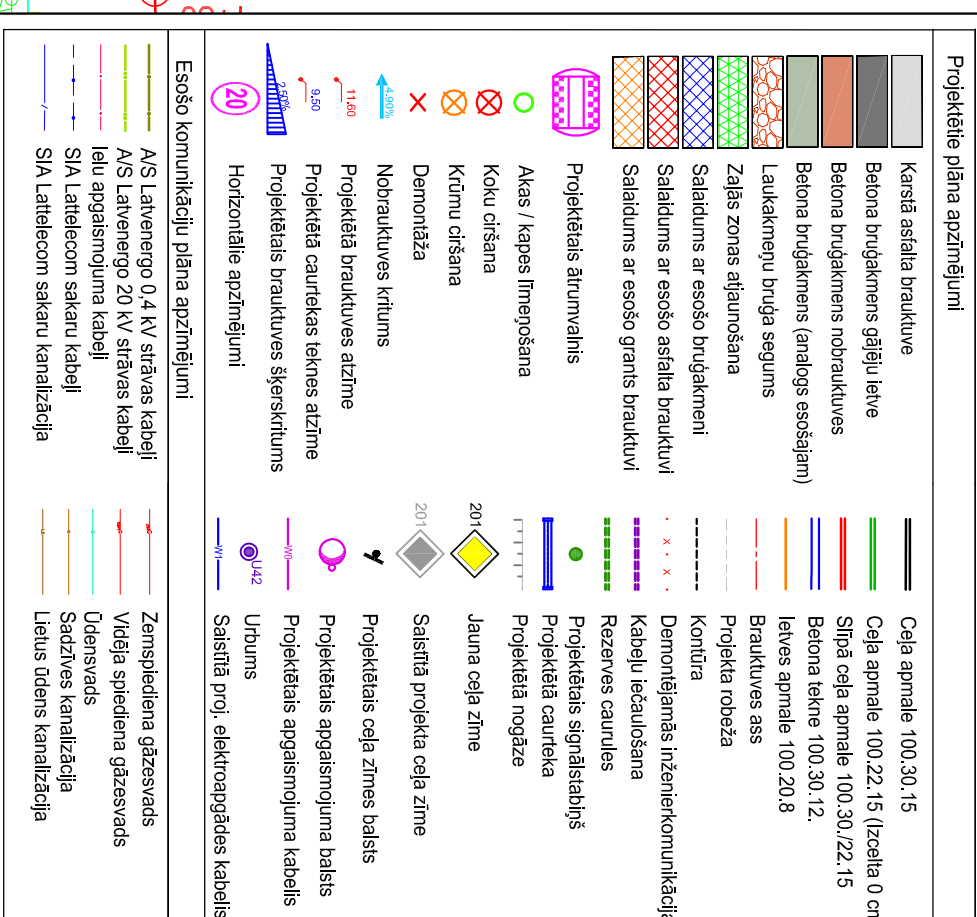
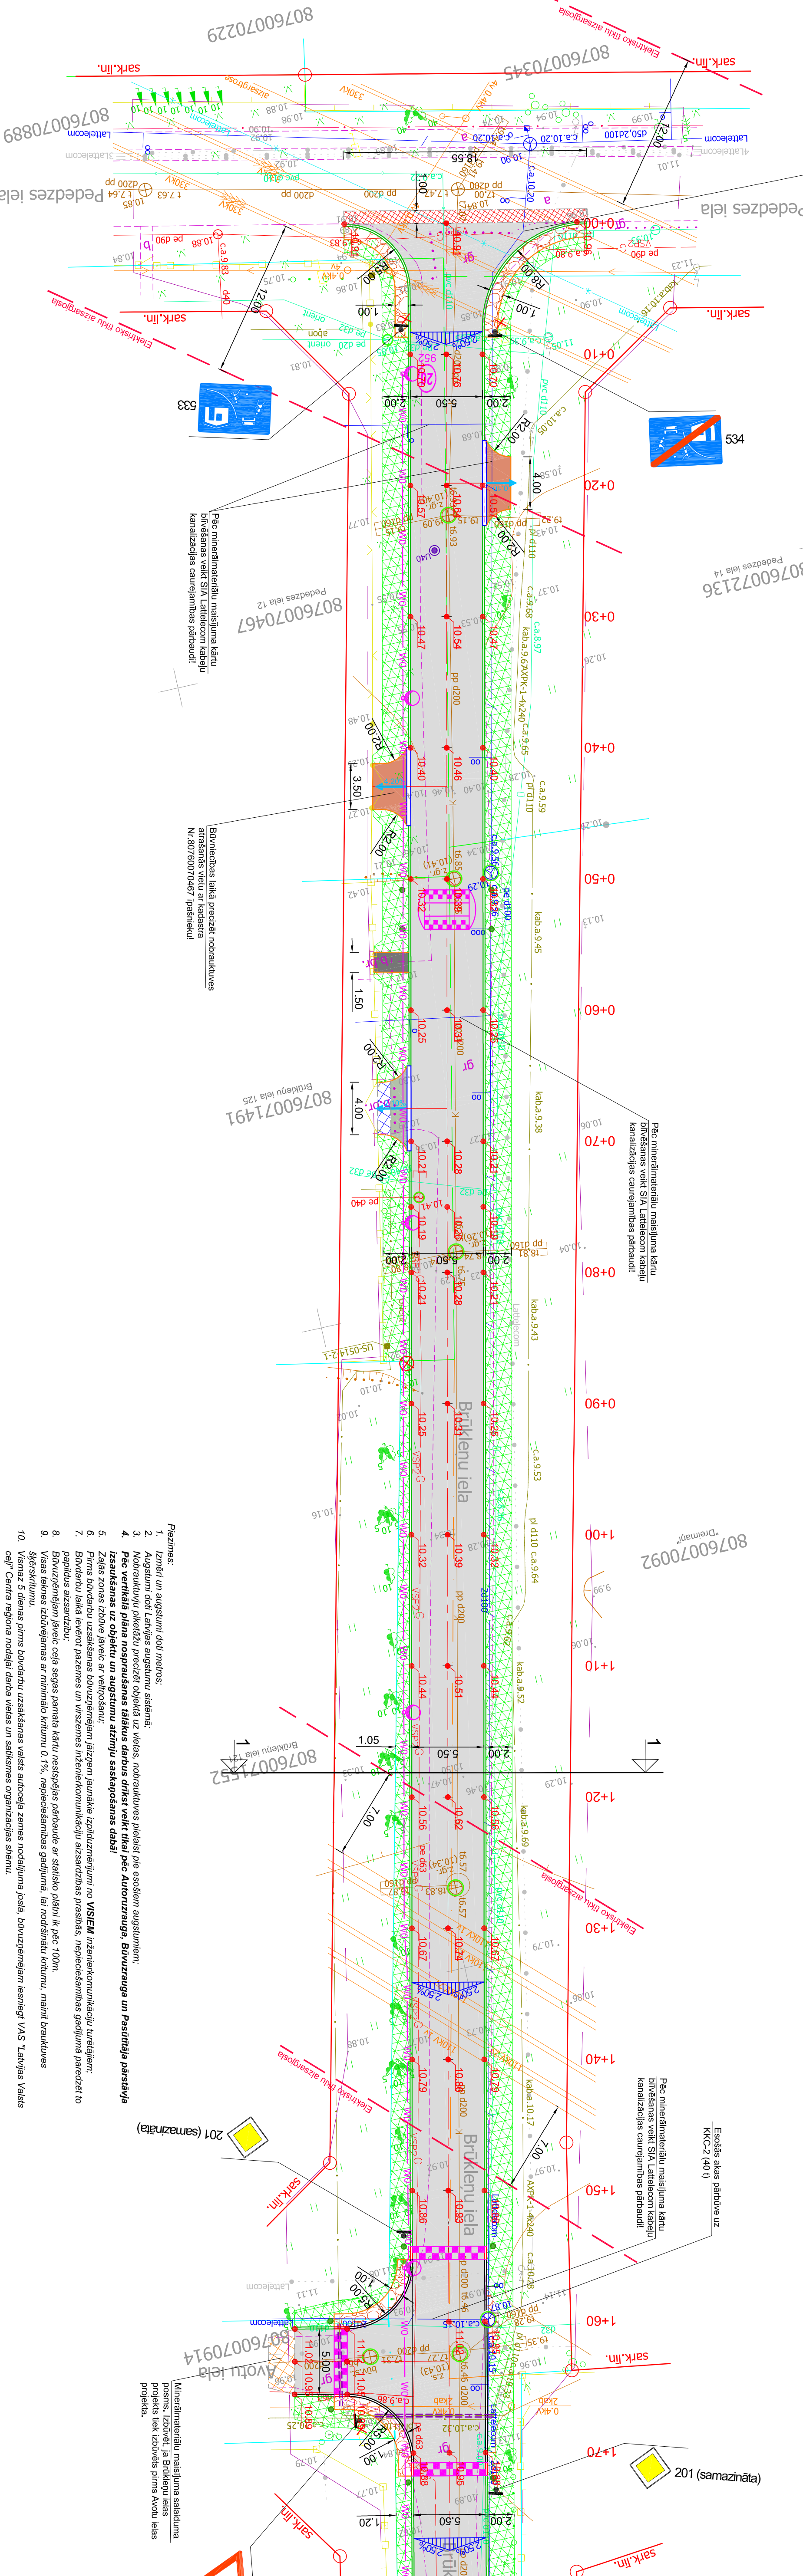


Pēc minerālmateriālu maisījuma kārtu  
bīvēšanas veikt SIA Lattelecom kabe  
kanalizācijas caurejamības pārbaudi!

[illegible]