


Pielikums Nr.6

Pārkritumu aka.

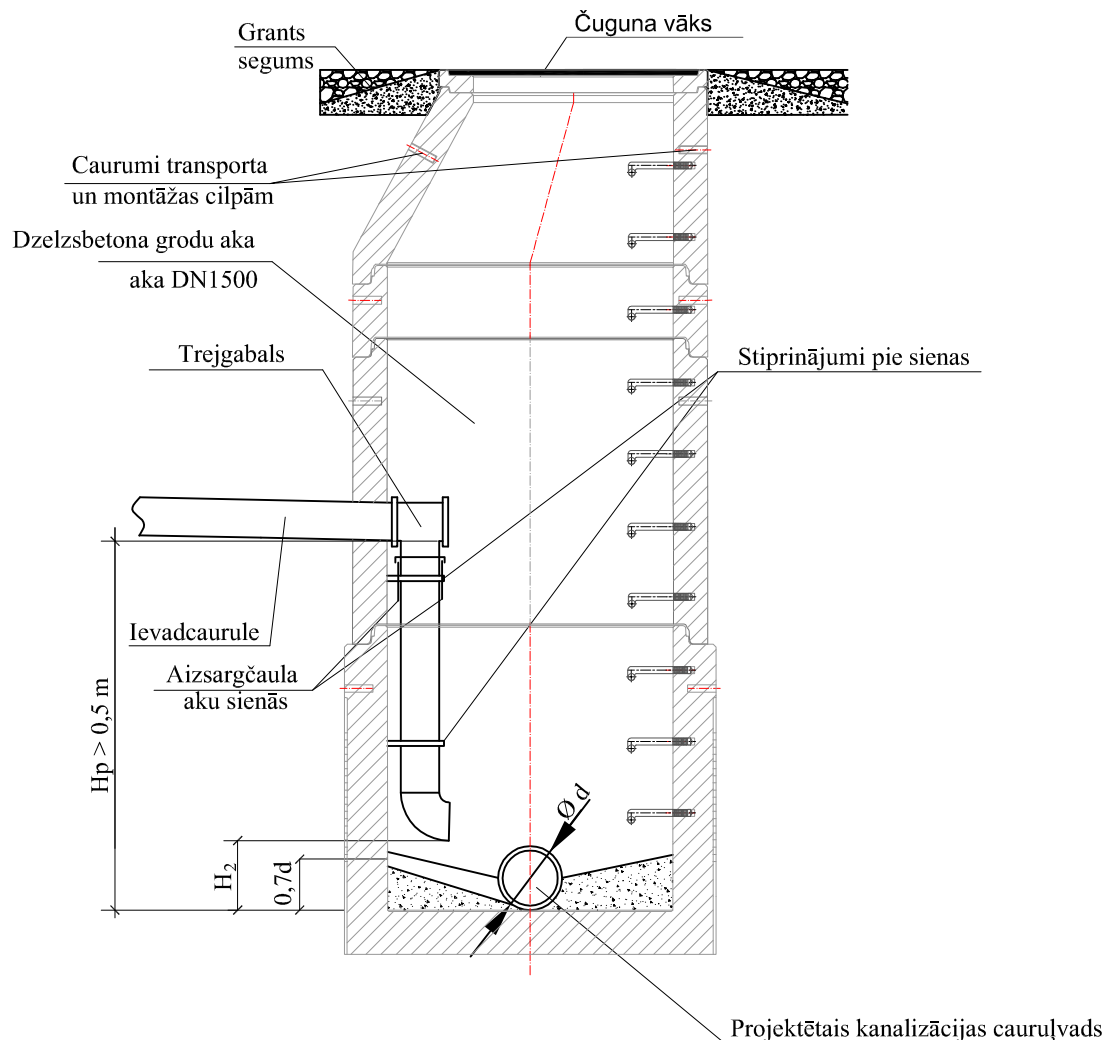

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
3. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
4. H - pieslēguma caurules augšas atzīmei akā ir jāsakrīt ar tranzīta caurules augšas atzīmi.
5. Caurumi cauruļvadu pievienošanai tiek izveidoti rūpnieciski.
6. Rūpnieciski ražotajiem kāpšļiem jāatbilst EN 13055 un LVS EN 13101 standartiem.
7. Dzelzsbetona grodu savienojumu blīvgumijām jāatbilst DIN 1917 standartam.
8. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
9. Akas vāka veidu un izbūves veidu izvēlēties pēc atjaunojamā seguma
10. Pēc LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves", akām DN1500 pārkrituma mezgls jāizvieto akas iekšpusē.