


Aka ar laistīšanas krānu un aizbīdnis ar izlaidi

Aka Ø 400/315

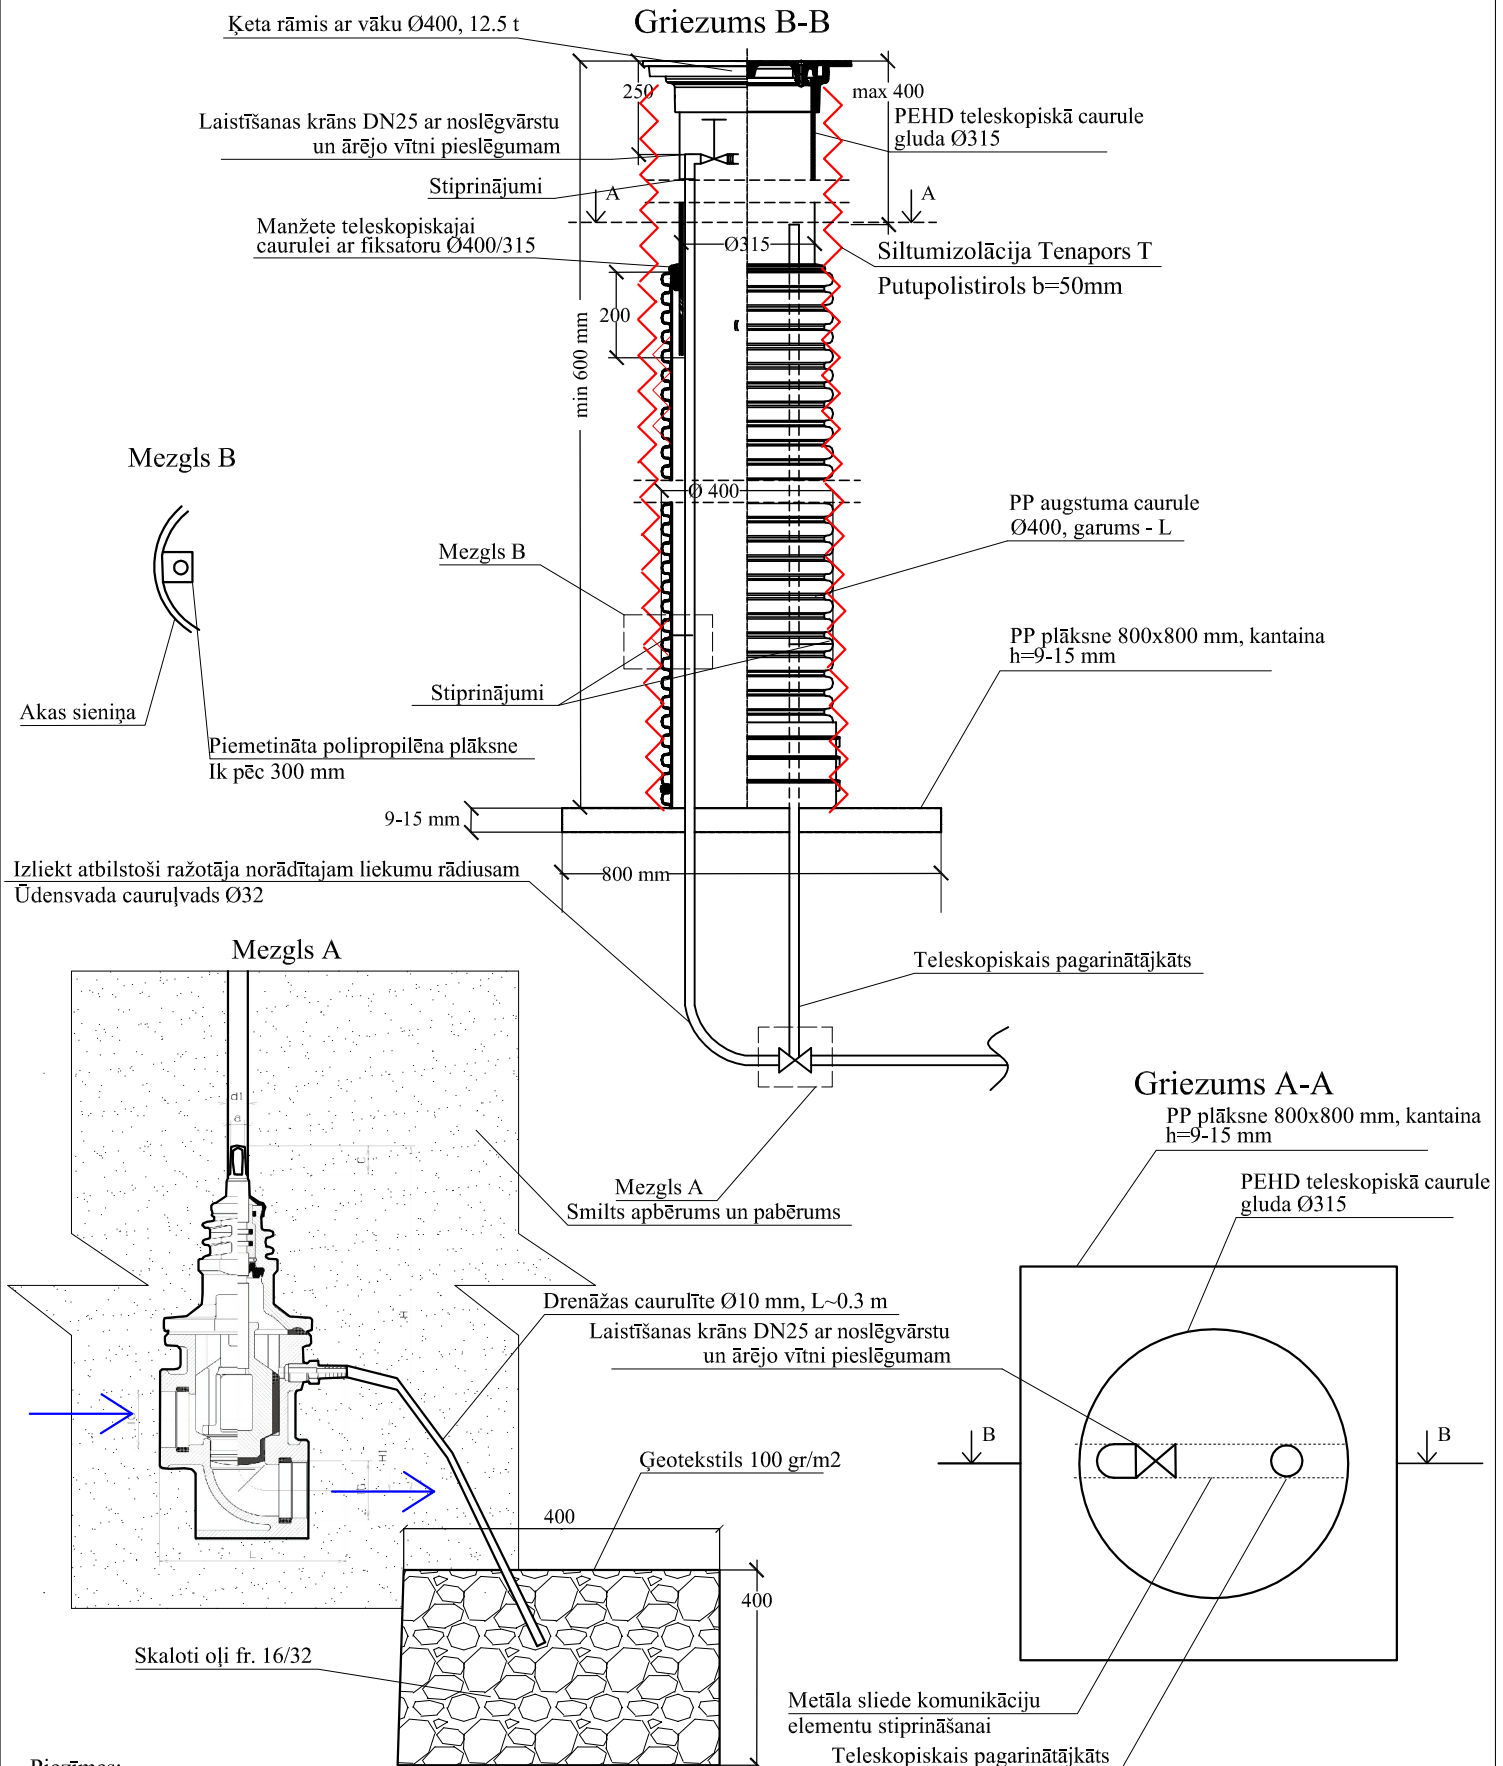

Piezīmes:

1. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
2. Projektā paredzēta laistīšanas aka ar krānu (skatīt ŪKT sadaļas plānu un profilus), aka paredzēta siltināta, ieskaitot akas vāku, jo šo aku paredzēts izmantot ziemā hokeja laukuma laistīšanai.
3. Laistīšanas krāna minimālais attālums līdz zemes virsai ir 250 mm, bet aizbīdņa ar izlaidi teleskopiskajam pagarinātājkātam attālums līdz zemes virsmai max 400 mm.
4. Uz konteineru ēku paredzēts uzstādīt aizbīdņi ar izlaidi iespēju.