


SS2

$P_u = 18,34 \text{ kW}$
 $P_a = 12,8 \text{ kW}$
 $I_a = 19,5 \text{ A}$
 $U_n = 3 \times 400 / 230 \text{ V}$

NYM 5x6
No SS1

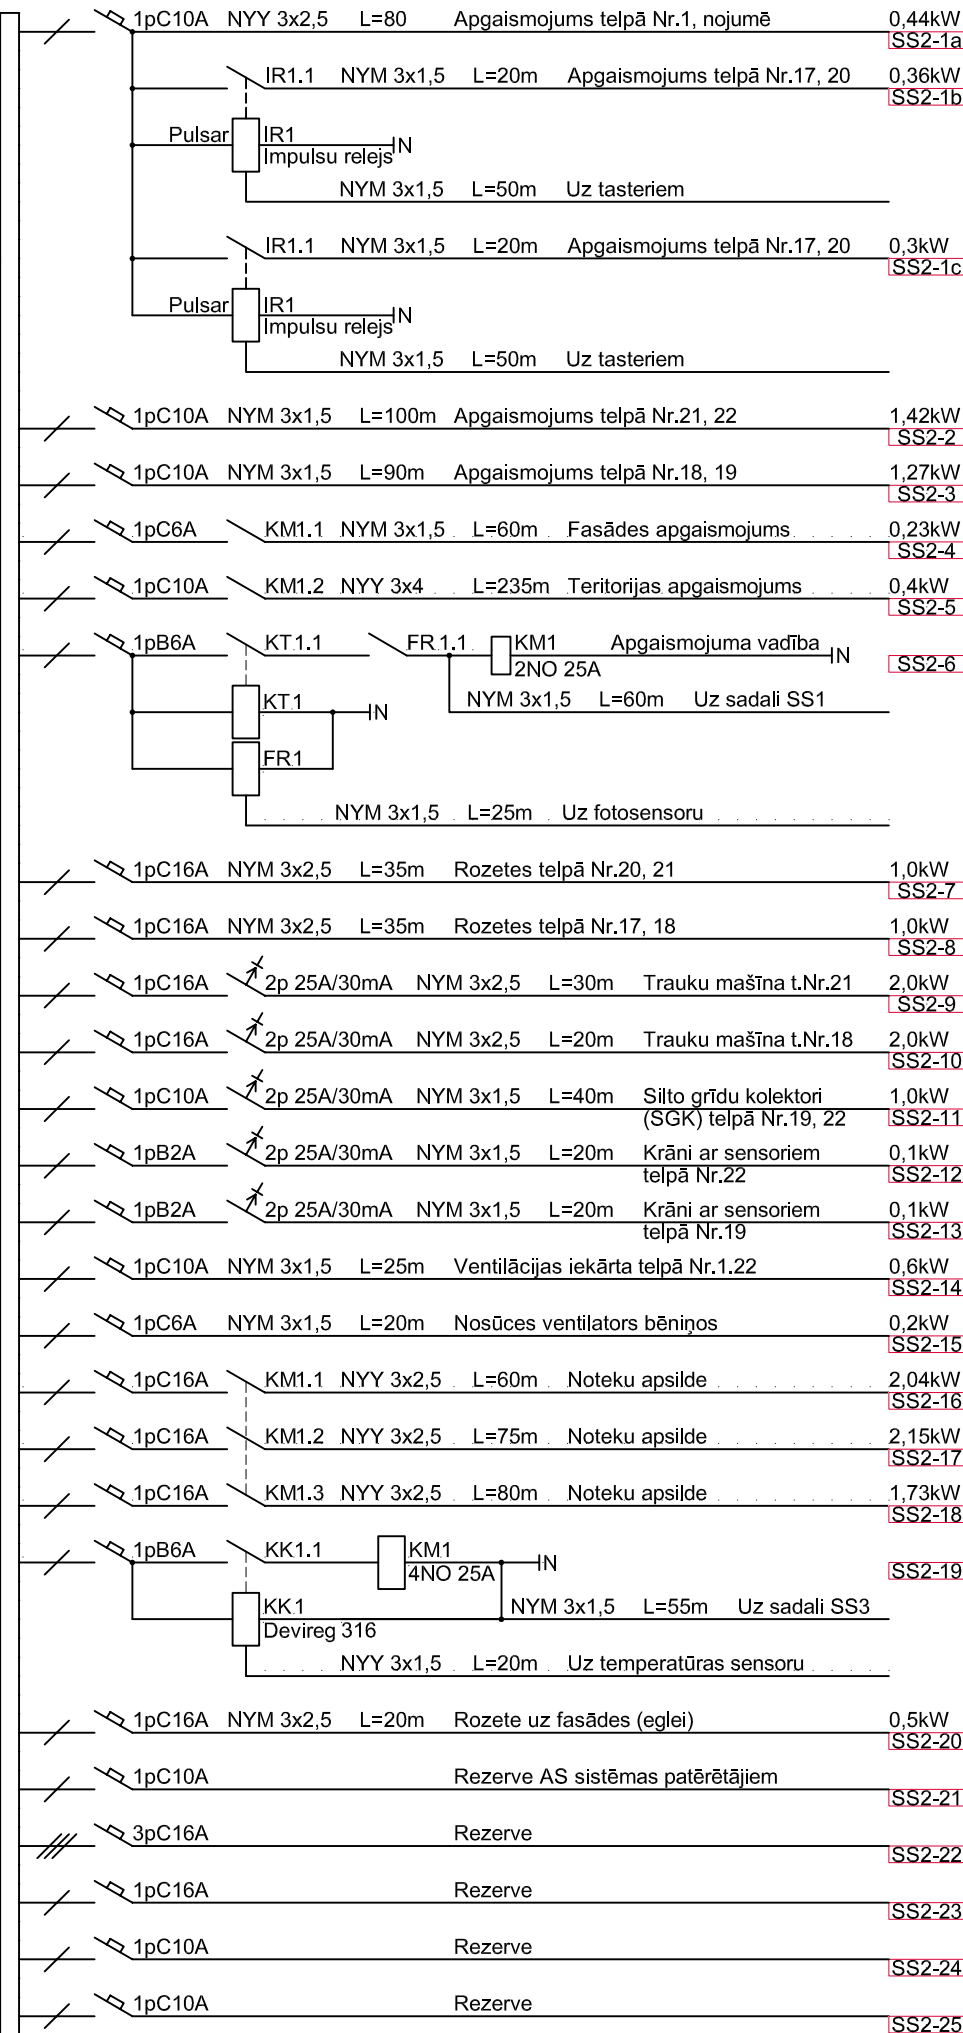

						SIA „MĪTAVAS INŽENIERU BIROJS”		
Izm.	Lapa	Dokum.Nr.	Paraksts	Dat.				
Būvprojekta sadāļas autors	O.Ulmanis			22.07./2014.				
Būvprojekta sadāļas vadītājs	A.Mihailovs			22.07./2014.				
						Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi Pērses ielā 16A, Mārupē		
						Lapa 4		Lapas 1
Sadāļes SS2 principiālā shēma						Pas.Nr. 2014-11		