


A3 APKURES SISTĒMAS SHĒMA

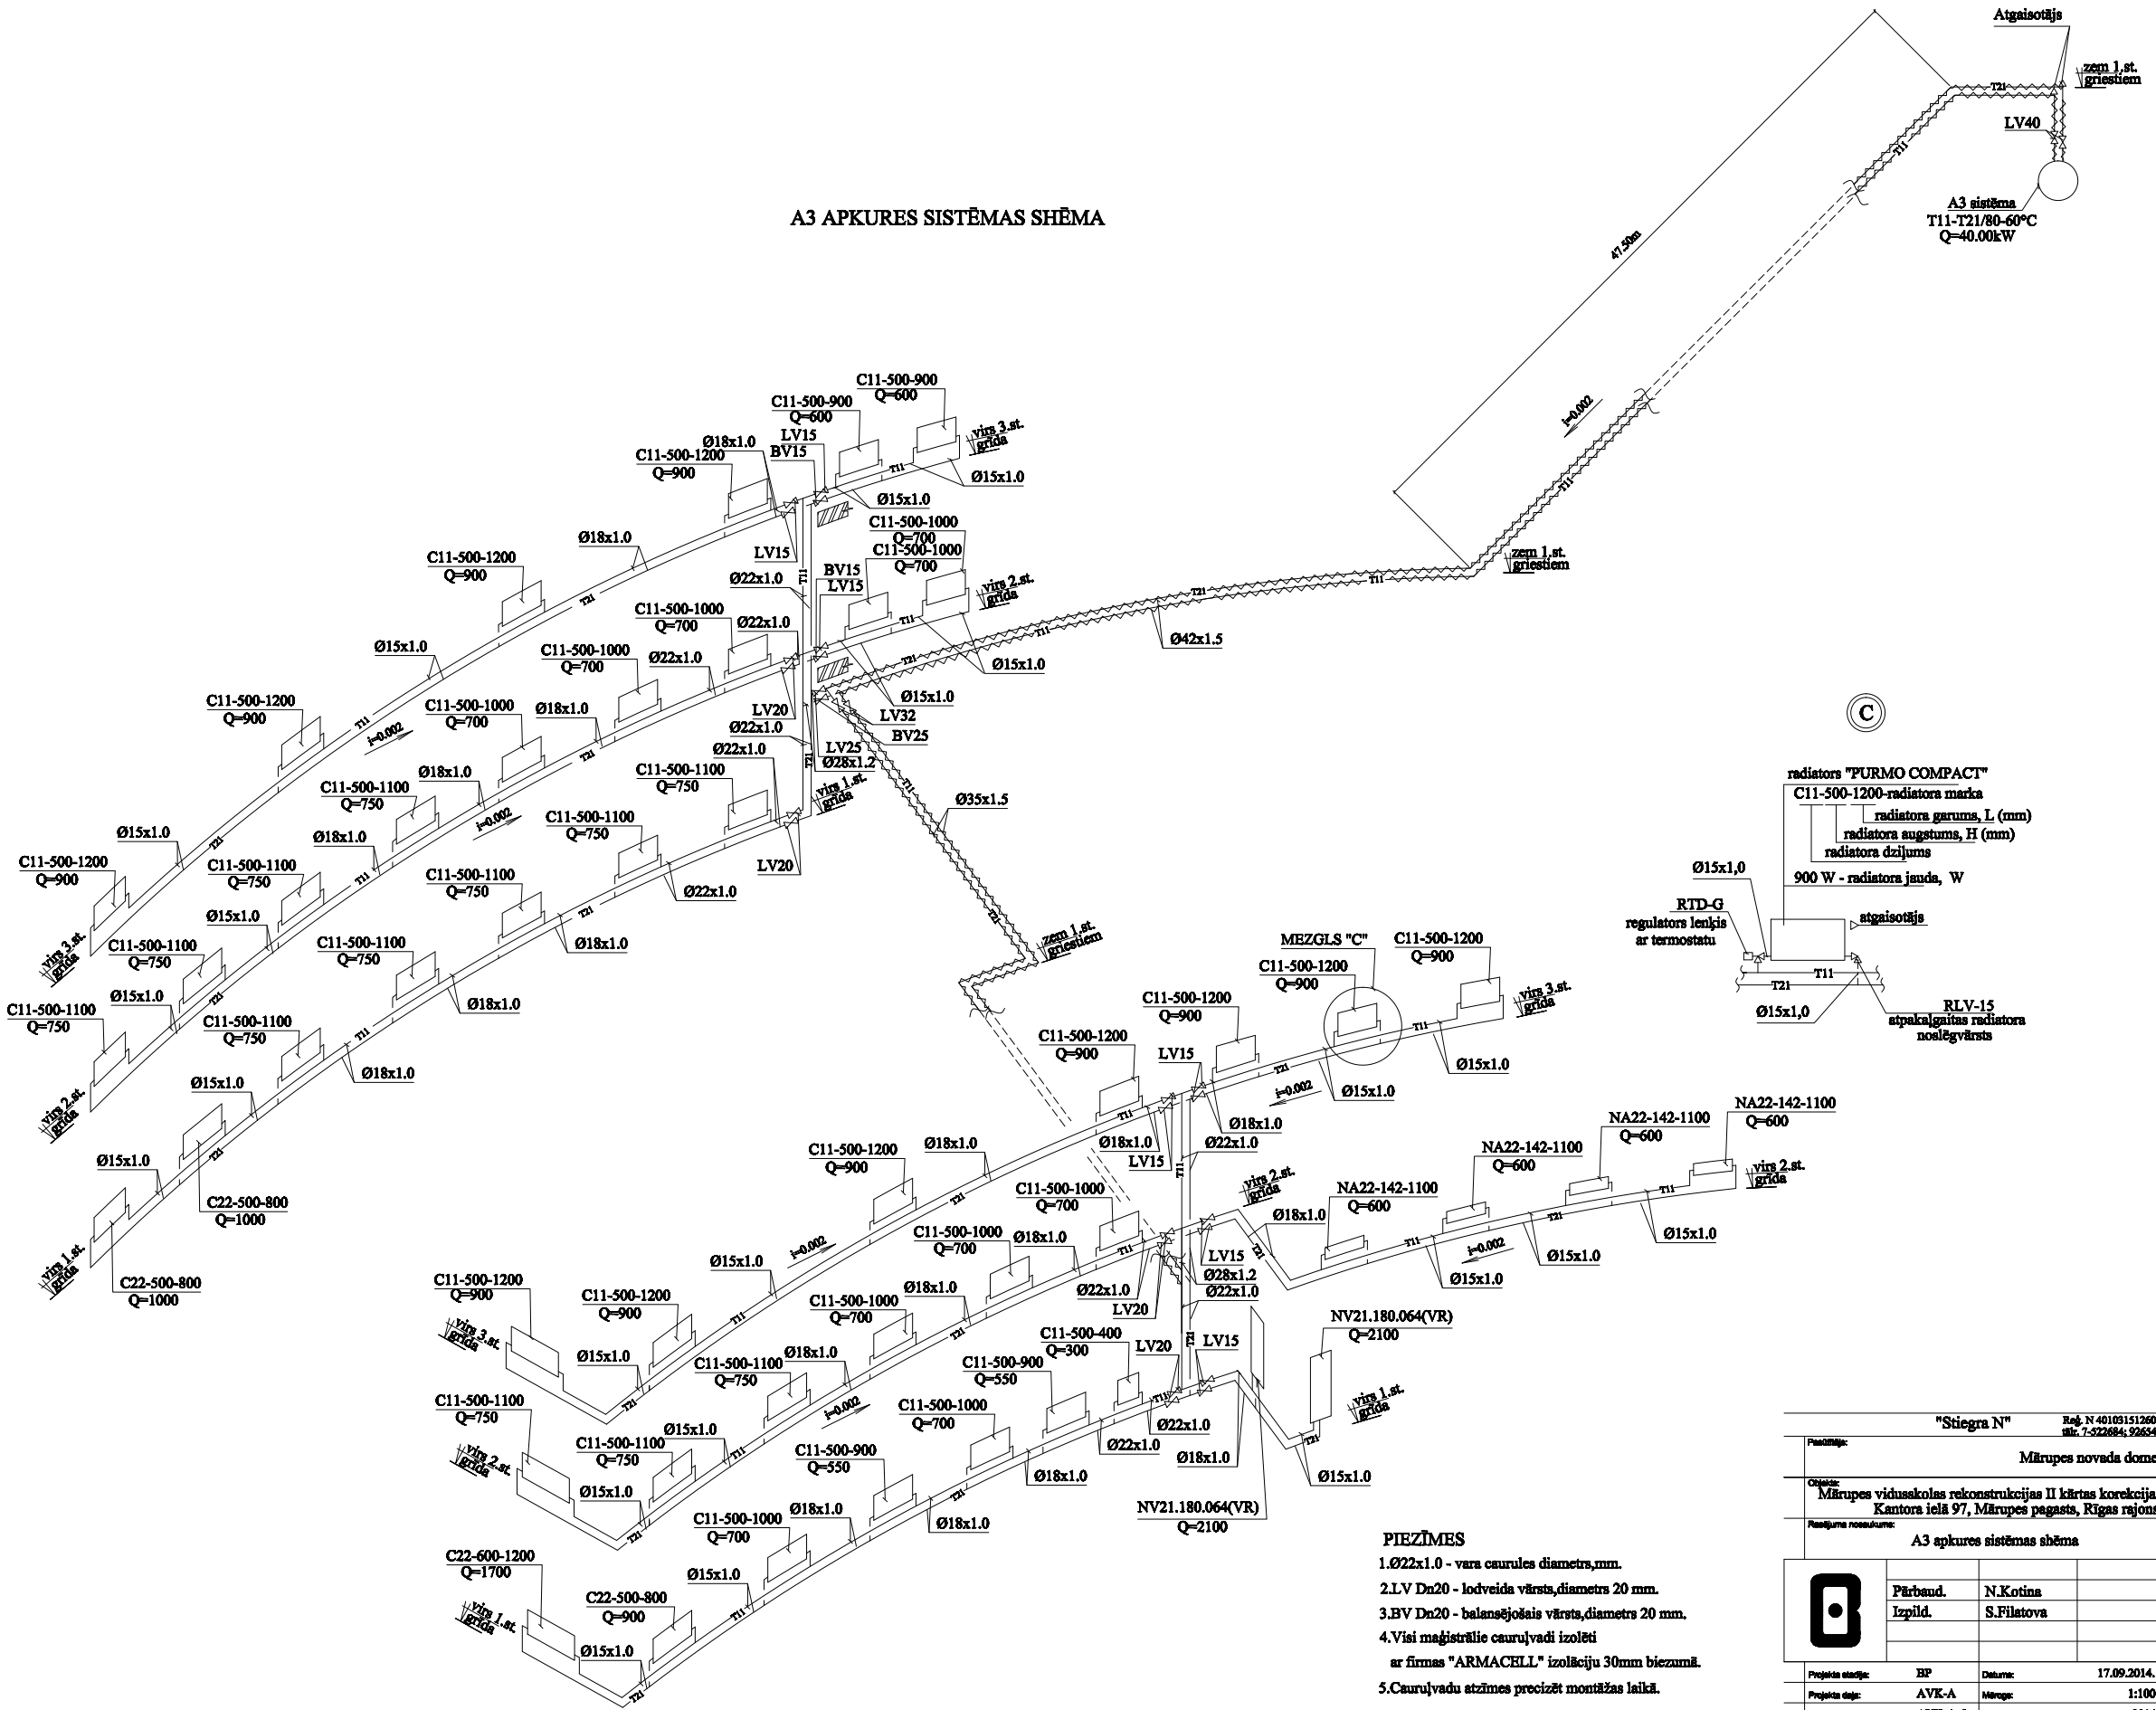

- PIEZĪMES**
1. Ø22x1.0 - vara caurules diametrs, mm.
 2. LV Dn20 - lodveida vārsts, diametrs 20 mm.
 3. BV Dn20 - balansējošais vārsts, diametrs 20 mm.
 4. Visi magistralie cauruvadi izolēti ar firmas "ARMACELL" izolāciju 30mm biezumā.
 5. Cauruvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.

"Stiegra N"		Rēķ. N 40103151260 sk. 7-522684; 9265430	
Projekts:		Mārupes novada dome	
Objekts:		Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas II kārtas korekcija, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons	
Realizējamā nosaukums:		A3 apkures sistēmas shēma	
	Pārbaud.	N.Kotina	
	Izpild.	S.Filatova	
Projekta stadija:	BP	Datums:	17.09.2014.
Projekta daļa:	AVK-A	Mērogs:	1:100
Realizējamā Nr.	AVK-A-6	Projekta Nr.	marupe 2014
Lapu sk.		Faiz:	marupe
SIA "OZOLA & BULA", arhitektu birojs Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284863			