



A5 APKURES SISTĒMAS SHĒMA

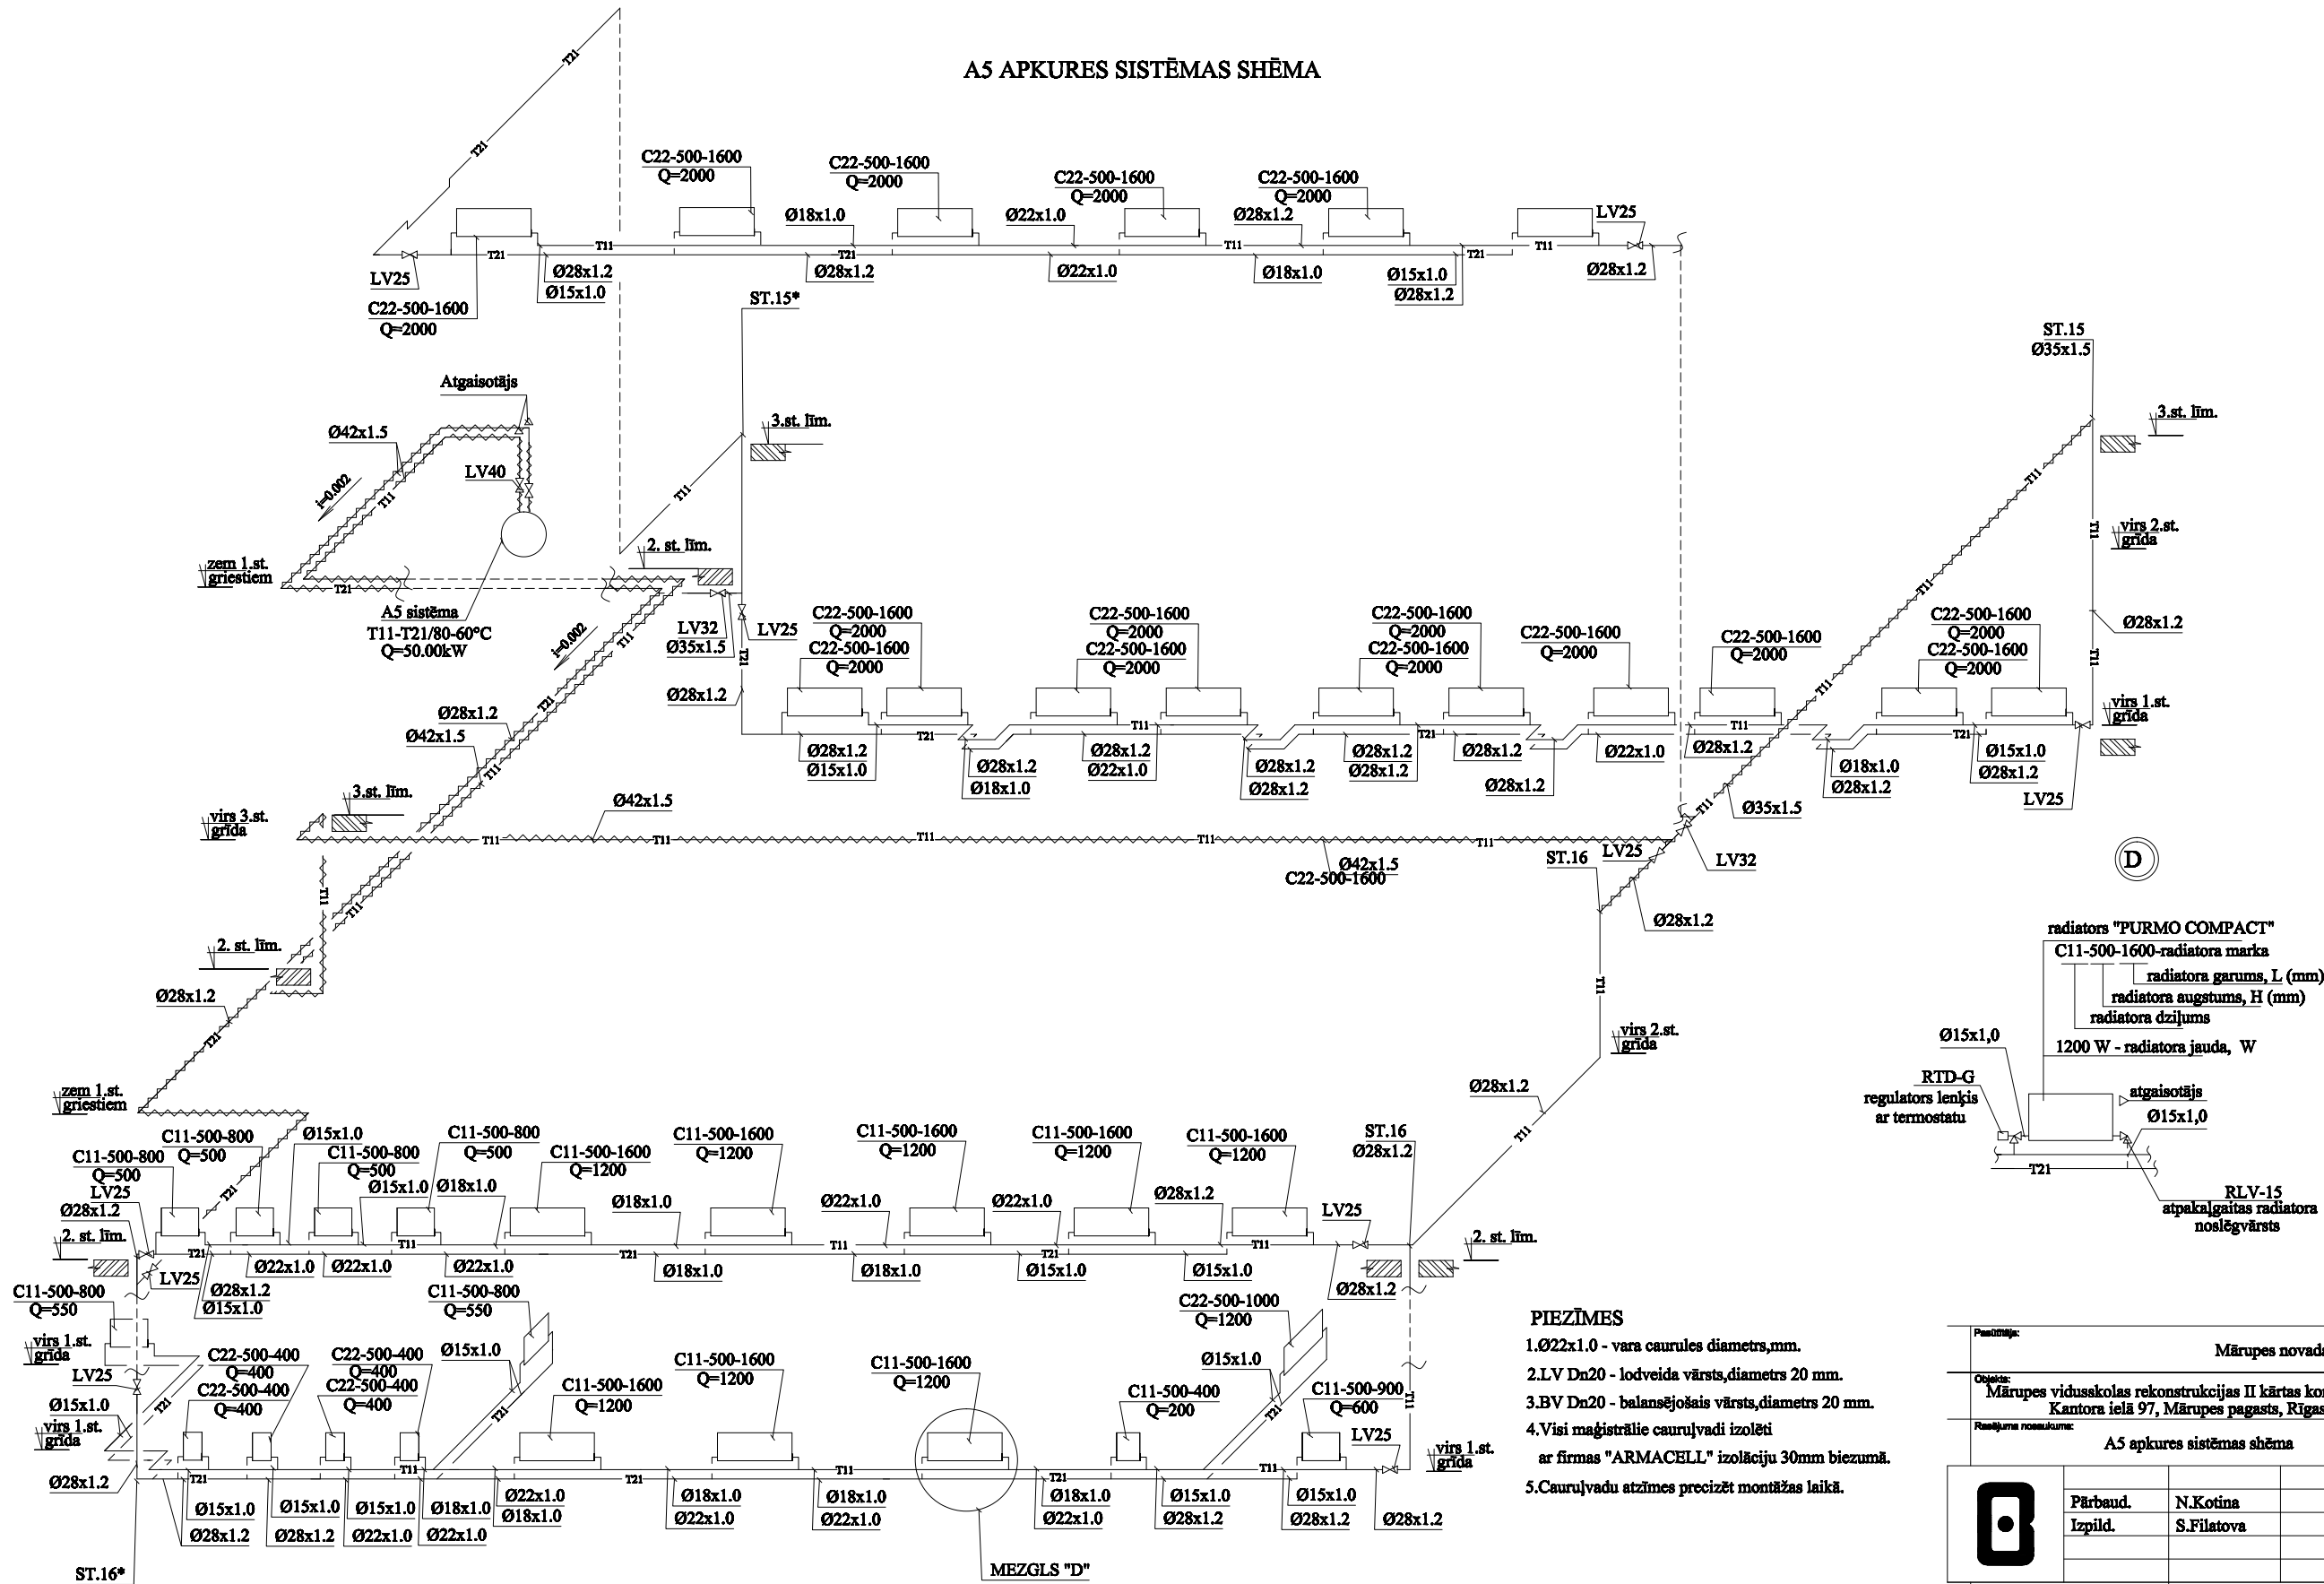

- PIEZĪMES**
- Ø22x1.0 - vara caurules diametrs, mm.
  - LV Dn20 - lodveida vārsts, diametrs 20 mm.
  - BV Dn20 - balansējošais vārsts, diametrs 20 mm.
  - Visi maģistrālie cauruļvadi izolēti ar firmas "ARMACELL" izolāciju 30mm biezumā.
  - Cauruļvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.

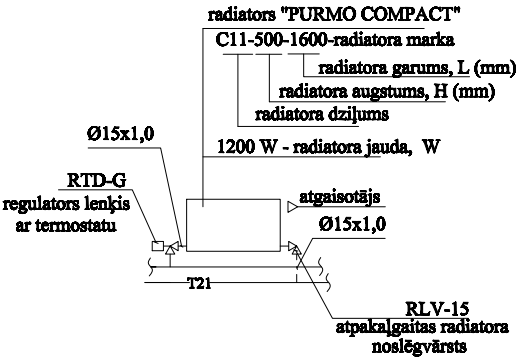

Pasūtītājs:		Mārupes novada dome	
Objekts:		Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas II kārtas korekcija, Kantora ielā 97, Mārupes pagasta, Rīgas rajons	
Risinājuma nosaukums:		A5 apkures sistēmas shēma	
	Pārbaud.	N.Kotina	
	Izpid.	S.Filatova	
Projekta stadija:	BP	Datums:	17.09.2014.
Projekta daļa:	AVK-A	Mēroga:	1:100
Risinājuma Nr.	AVK-A-9	Projekta Nr.	mārupe 2014
Lapu sk.		Faile:	mārupe
SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs" Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853			